PIANTA: SPOGLIATOI E SERVIZI

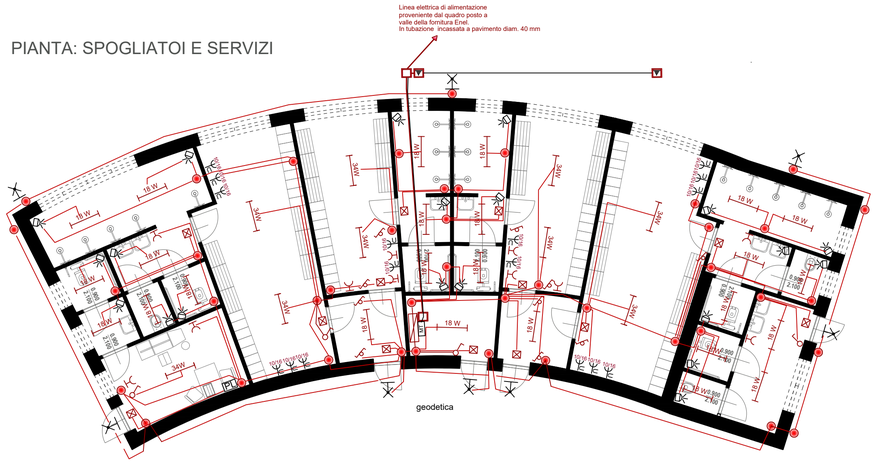

MT	NODO DI TERRA PRINCIPALE
	CASSETTA DI DERIVAZIONE A INCASSO
	LUCE DI EMERGENZA 11 W
18 W	PLAFONIERA STAGNA LED 18W
34W	PLAFONIERA STAGNA LED 34W
	RILEVATORE DI PRESENZA TEMPORIZZ.
	PUNTO LUCE A PARETE DA ESTERNO
	QUADRO ELETTRICO
	DEVIATORE
	INTERRUTTORE
10/16 A	PRESE UNEL BIVALENTE 10/16 A
	PRESA BIPASSO 10/16 A
PL	POSTAZIONE DA LAVORO COMPOSTA DA: N.2 PRESA UNEL 10/16 N.2 PRESA BIPASSO 10/16 N.1 PUNTO PRESA DATI N.1 PUNTO PRESA TELEFONICA

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE



	Citofono	Componello	P. Ascensore	Telefono	Prese luce	Interruttori	
							140
							130
							120
							110
							100
							90
							80
							70
							60
							50
							40
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
	110÷130	40÷140	110÷140	100÷140	45÷115	60÷140	

NOTA: PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE SPECIALISTICHE (ATTUATORI DI ALLARME INCENDIO, ANTINTRUSIONE, DIFFUSIONE SONORA E VIDEO) VEDASI PARTICOLARI TIPICI DI INSTALLAZIONE FORNITO DALLA CASA COSTRUTTRICE DELLE APPARECCHIATURE)

QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

fronma CEI 64.8 e guida 64-50

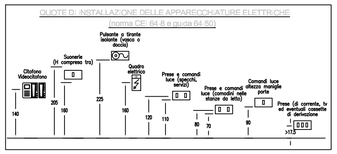

DISTANZE MINIME VASCA/DOCCIA - APPARECCHI ELETTRICI



NOTE:
NELLA ZONA 0 NON DEVONO ESSERE INSTALLATI DISPOSITIVI ELETTRICI TRANNE APPARECCHI SELV 12V AC OPPURE 30V DC ADATTI PER ZONA 0

NELLA ZONA 1 POSSONO ESSERE INSTALLATI SOLO SCALDAACQUA ELETTRICI E/O APPARECCHI SELV 25V AC OPPURE 60V DC

NELLA ZONA 2 POSSONO ESSERE INSTALLATI:
- SCALDAACQUA ELETTRICI
- APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CLASSE I E UNITA' IDROMASSAGGIO DI CLASSE I PURCHE' I RELATIVI CIRCUITI SIANO PROTETTI DA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON SENSIBILITA' NON SUPERIORE A 30mA

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE EQS
LE TUBAZIONI METALLICHE DOVRANNO ESSERE COLLEGATE ALL'INGRESSO DEL LOCALE BAGNO CON CONDUTTORI TIPO FS17,SEZ. 2,5 mmq SE PROTETTI MECCANICAMENTE E SEZ. 4 mmq SE NON DOTATI DI PROTEZIONE MECCANICA.

PIANTA: GEODETICA

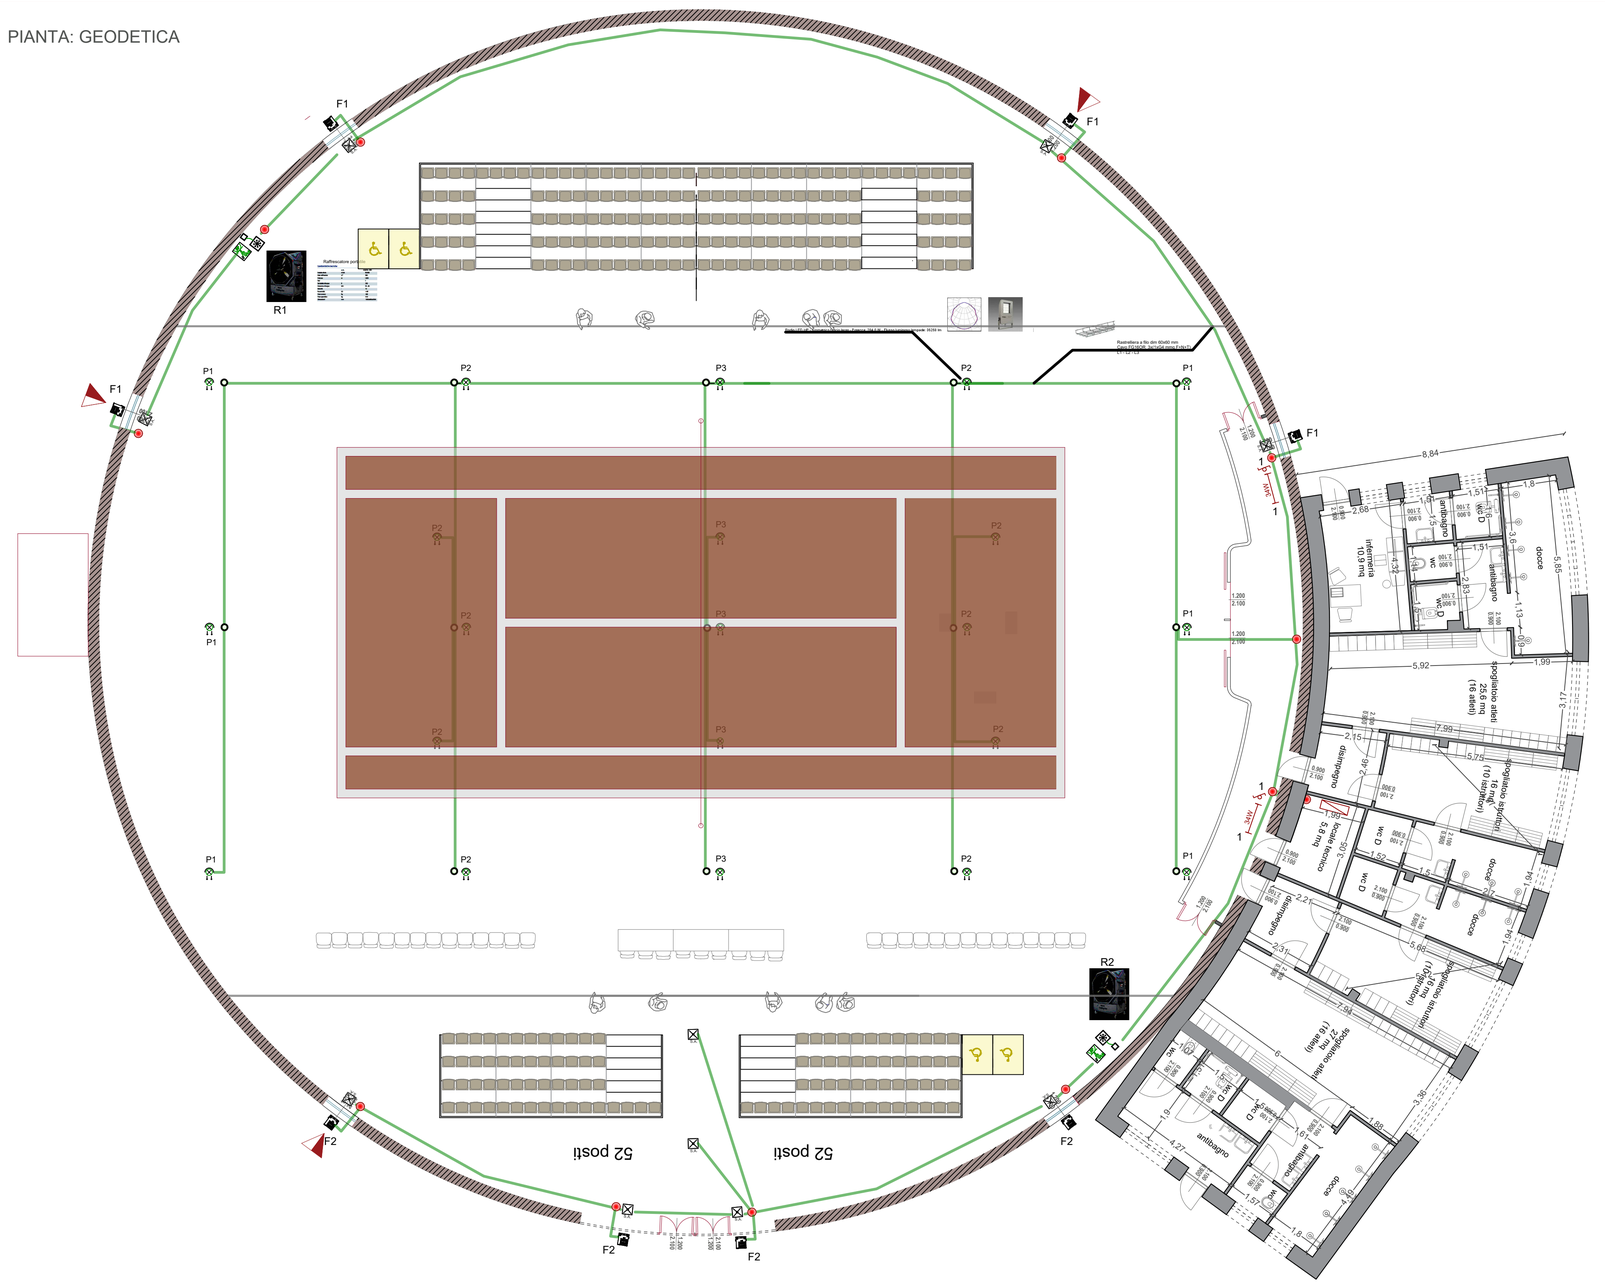

LEGENDA	
	Quadro elettrico
	Punto luce a soffito
	Punto luce a parete
	Proiettore LED
	Lampada di emergenza S.E. 1x 8/11 W
	Lampada di emergenza S.A 1x18W
18 W	Plafoniera tubi fluorescenti 1x con indicazione W
36W	Plafoniera tubi fluorescenti 2x con indicazione W
M A I	Segnalazione acustico/luminosa per allarme WC
	Interruttore unipolare
	Deviatore
	Invertitore
	Interruttore bipolare
	Pulsante unipolare
	Pulsante di chiamata a tirante
	Pulsante apri porta
	Doppio pulsante sali/scendi
	Presa bivalente 10/16A
	Presa Unel e bivalente 10/16A
	Presa 10A
	Presa bipasso 10/16A IP65
	Presa bipasso e Unel 10/16A in cassetta est.
	Elettroserratura porta
	Apparecchio citofonico
	Interruttore od infrarossi
	Pulsante richiesta assistenza
	Pulsante reset richiesta assistenza
	Lampada segnalazione richiesta assistenza
	Cassetta di derivazione
	Presa CEE 17 interbloccata 2P+T 16A IP44
	Presa CEE 17 interbloccata 3P+T 16A IP44
	Presa CEE 17 interbloccata 3P+N+T 16A IP44
	Presa CEE 17 interbloccata 3P+N+T 32A IP44
	Punto alimentazione
	Punto alimentazione refrigeratore d'aria
	TVCC Telecamera a circuito chiuso
	Contatore fornitura energia
	Presa tv
	Presa tv satellitare
	Presa telefonica
	Presa Ethernet RJ45
	Campanello allarme
	Strip led illuminazione
SPLIT	Split
COZY	Condizionatore
COZY	Condizionatore macchina esterna
M	Motore
A	Aspiratore
	Pulsante sgancio tensione
	Proiettore LED 1x100W
	Sonda crepuscolare
R	Armadio rack
	Sirena esterna

NOTE:
–Quote di installazione apparecchiature area uffici in cm secondo DM n. 236 del 14/06/1989 da utilizzare ove non espressamente indicate per ragioni funzionali:



CUP: CUP:H47G22000010006

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
#NEXTGENERATIONITALIA
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole Next Generation EU

COMMITTENTE

Comune di Capaccio Paestum - Provincia di Salerno
Area lavori pubblici
Servizio Pianificazione, programmazione e progettazione edilizia pubblica

OPERA

Progetto per la predisposizione di spazi da adibire alle attività sportive alla scuola elementare Gromola

Via Borgo Gromola - Gromola(SA)

PROGETTAZIONE

3L studio
via Torquato Tasso, 85 – 84121Salerno
ing.landisergio@gmail.com
tel. +39 089 331523 - 3485156628
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Sergio Landi

PROGETTAZIONE
Ing. Sergio Landi

RUP
Ing. Barbara Immerso

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO – SEZIONE A – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE – Albo 5609

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM – PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO ESECUTIVO

Codice elaborato	Revisione	Titolo
IM.01	**0**	**PROGETTO IMPIANTI** SPOGLIATOI E GEODETICA: impianto elettrico

Rev.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	AGOSTO 2023
1	Modifiche a seguito report verifica	
2		
3		
4		

Redazione elaborato			Scala
REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	1:100
Ing. Sergio Landi	Dott. Angelo Giona Stanco	Ing.Sergio Landi	